



参考結線例

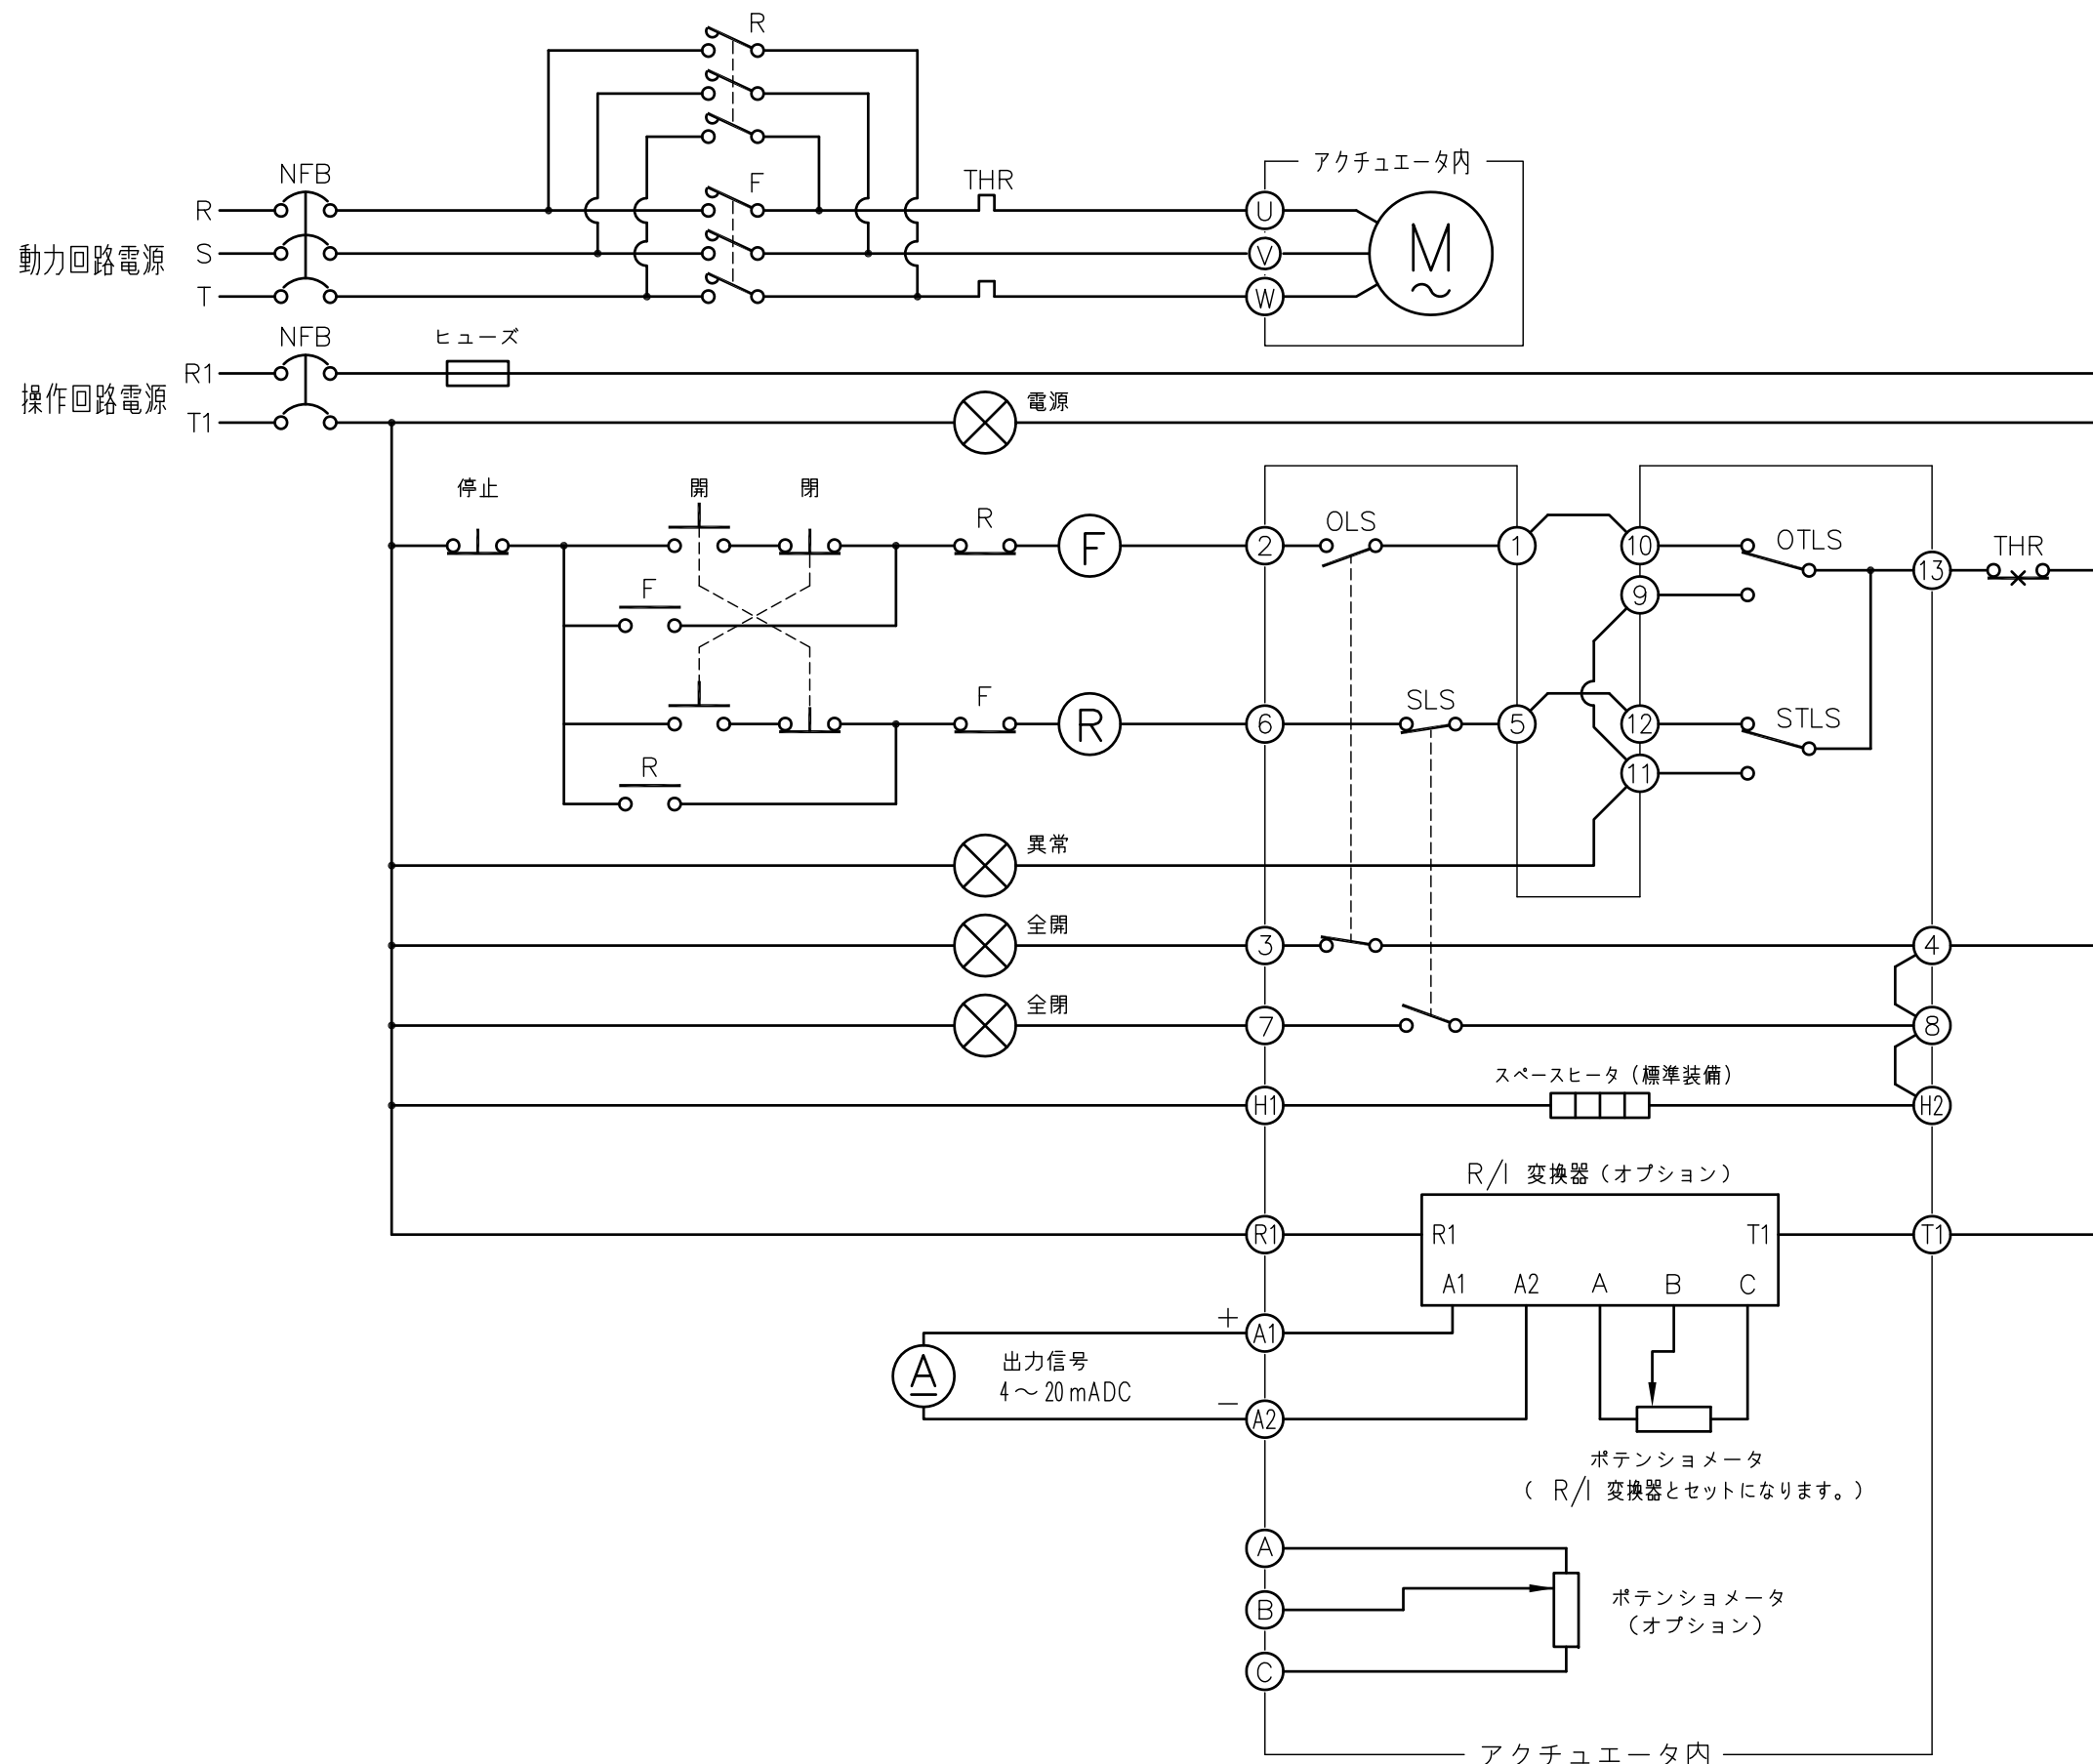

スイッチングチャート

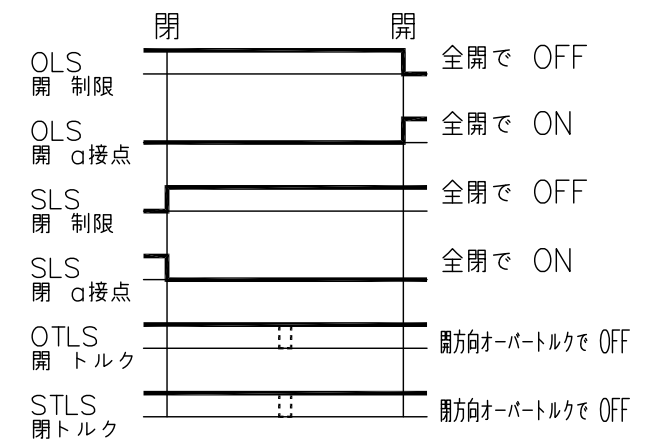

使用電圧		周波数
動力回路 (三相)	操作回路 (单相)	
☐ AC200V	☐ AC100V	☐ 50Hz ☐ 60Hz
☐ AC220V	☐ AC110V	
☐ AC400V	☐ AC200V	
☐ AC440V	☐ AC220V	
☐ その他 ()	☐ その他 ()	

オプション選択	ポテンシオメータ 抵抗値
☐ スタンダード (スペースヒータ付)	☐ 100Ω
☐ ポテンシオメータ	☐ 200Ω
☐ R/I 変換器 注)	☐ 500Ω
	☐ 1000Ω
※ スペースヒータは、標準装備です。	
注) ポテンシオメータ (500Ω) とセットでオプションです。	

注記 : 配線図は、開動作終了時を示しています。

作図	向山 京子	旭有機材株式会社	
検図	河野 宏幸		
承認	紙田 幸一		
2015年1月28日		図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 ダイヤフラムバルブ, バタフライバルブ 電動式 S型 LTRM-01, LTMD-01, LTMD-02, LTMD-05, LTMD-1 三相 自動復帰形
尺度	〜		
個別引合 No.			
納入先			
		図番	WD-AE005CJ 2